


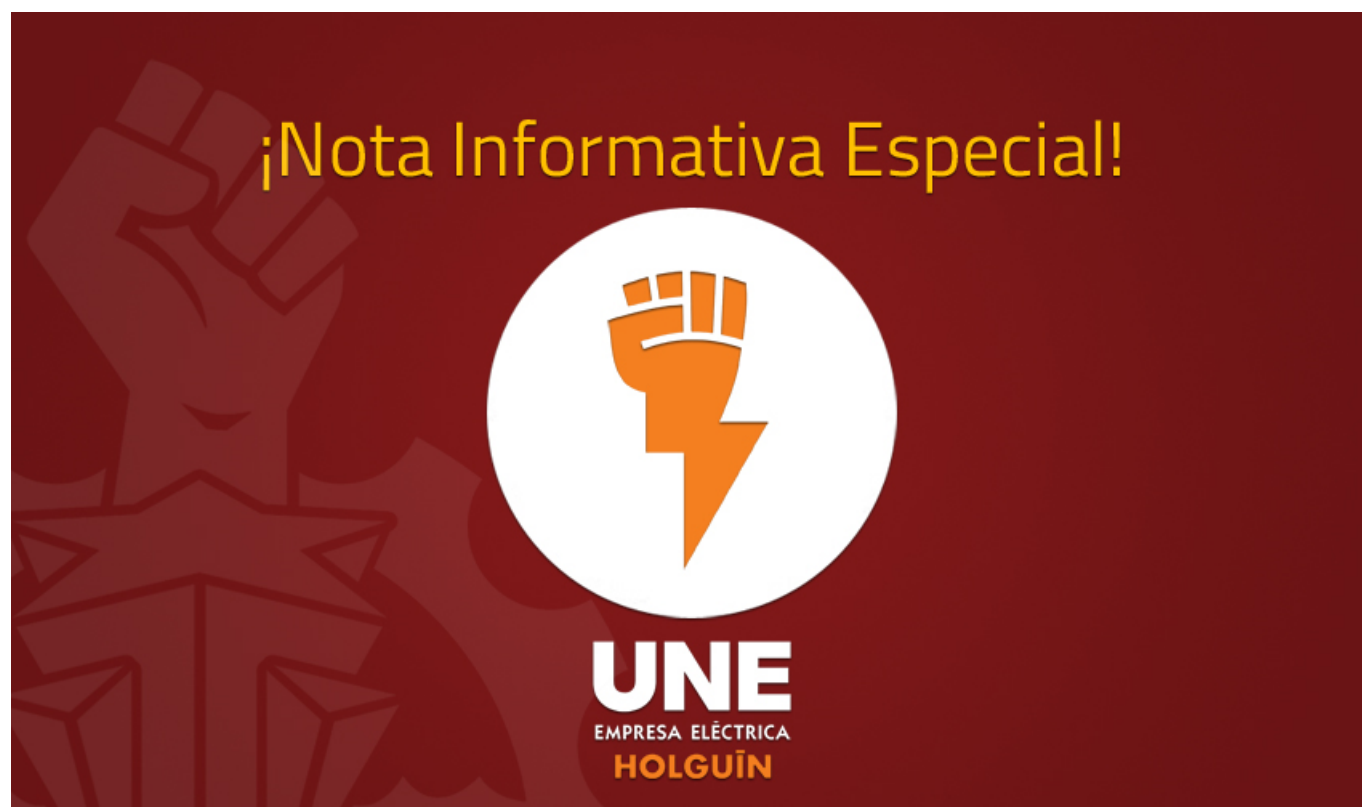

*La Empresa Eléctrica Holguín informa, que en el día de ayer persistieron las afectaciones por déficit de generación, que alcanzó una carga retirada máxima de 128 MW en horario de la tarde-noche.*

El **tiempo promedio de afectación fue de 6.41 horas**, llegando a un **tiempo máximo de 11.11 horas** en la jornada.

De manera general hubo 14 circuitos con una afectación de más de 8 horas. Estos circuitos con mayor afectación representan el 40 % del total de los clientes de la provincia.

Los circuitos más afectados fueron: Nipe-Tacajó (11:11 h), Banes-Banes (10:31 h), Moa-Viviendas Checas (10:18 h), Cto 22 (9:54 h), Cto 16 (9:51 h), Cto 3 (9:43 h), Moa-Sagua (9:30 h), Holguín – Velasco (9:27 h) y Cto 20 (9:00 h).

Además, en el horario pico de máximo déficit, fue preciso afectar a algunos circuitos fuera de plan, para mantener los balances de las cargas.

Para este viernes, la Unión Eléctrica estima que el país tenga una disponibilidad de 2 mil 321 MW y una demanda máxima de 3 mil 100 MW, para un déficit de 719 MW, que puede llegar a 789 MW durante el horario pico.

De mantenerse estas condiciones, la provincia de Holguín se mantendrá con niveles de carga retirada por déficit de generación, siempre intentando cumplir los horarios planificados. Por

tanto, los tiempos de afectaciones dependerán del comportamiento de la capacidad de generación y la demanda. De ser posible, se harán rotaciones dentro de los bloques.

**Nota:** *Usted puede, a través del canal de Telegram de la Empresa Eléctrica de Holguín, recibir información actualizada en tiempo real sobre las interrupciones del servicio eléctrico. Puede suscribirse a través de [este enlace](#).*

**Fuente:** [Canal de Telegram Empresa Eléctrica Holguín](#)